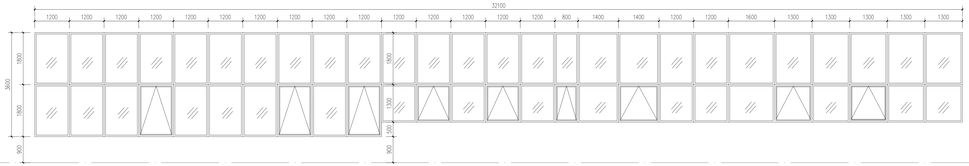

JC32136 150

可开启外窗有效面积：1.38m²

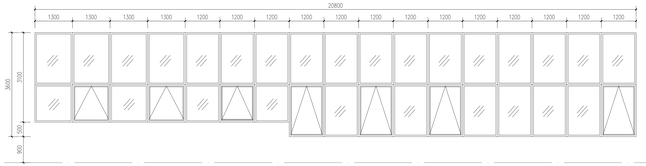

JC20836 150

可开启外窗有效面积：3.91m²

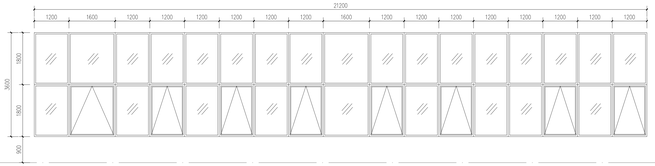

JC21236 150

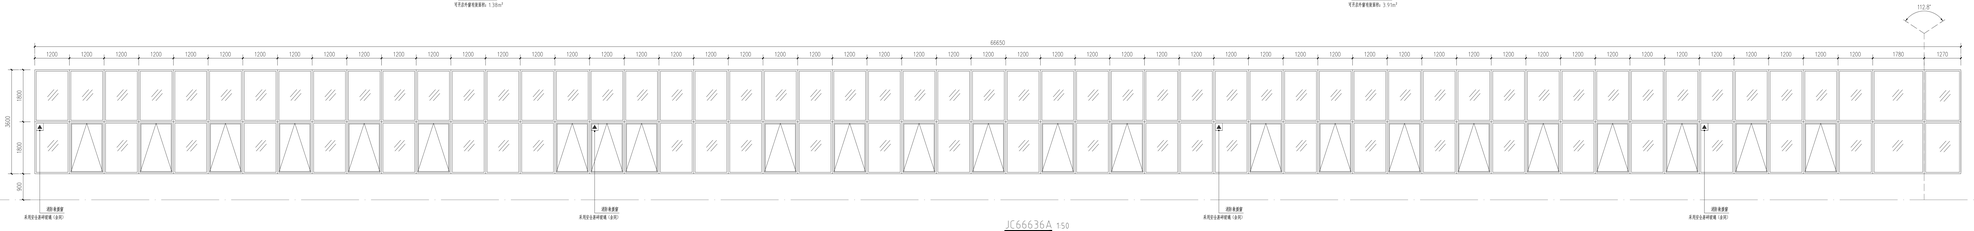

JC66636A 150

可开启外窗有效面积：15.18m²



JC2452 150

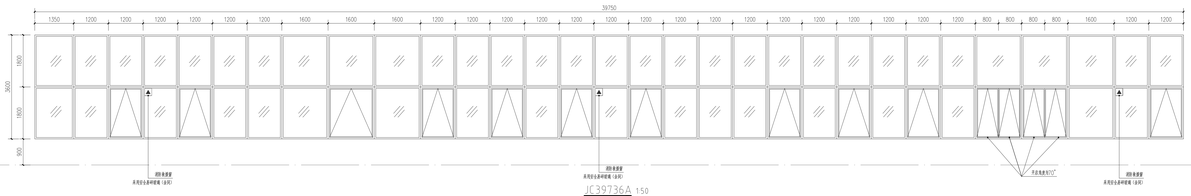

JC39736A 150

可开启外窗有效面积：10.63m²

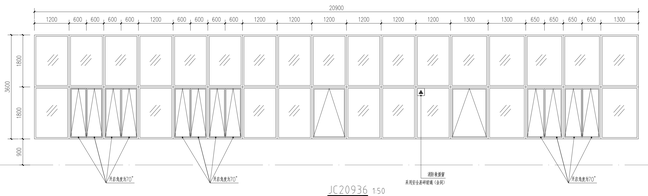

JC20936 150

可开启外窗有效面积：9.13m²



JC5335B 150

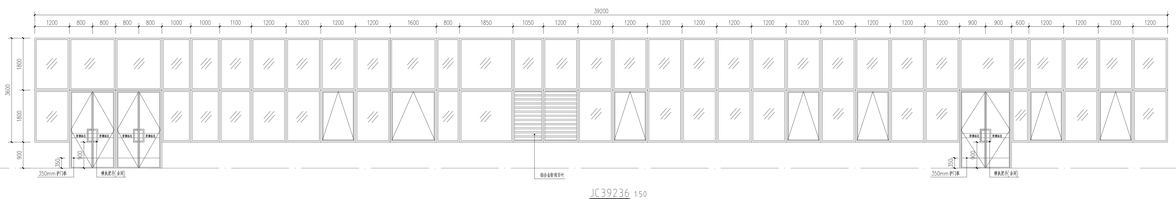

JC39236 150

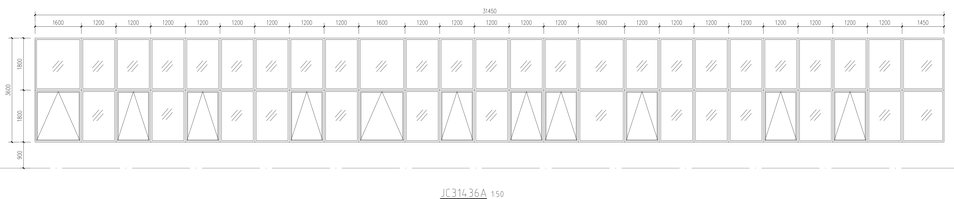

JC31436A 150

可开启外窗有效面积：7.87m²

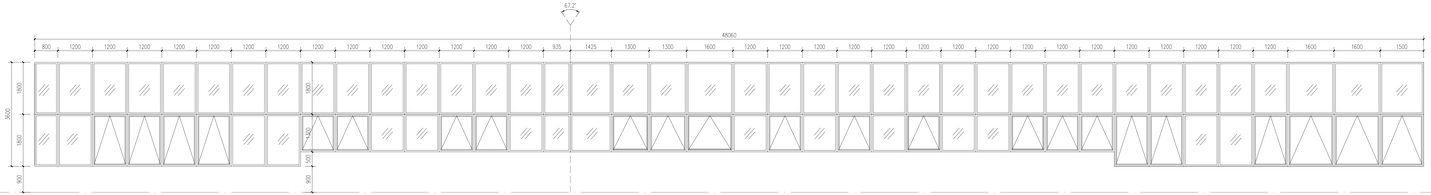

JC48036D 150 可开启外窗有效面积：15.52m²

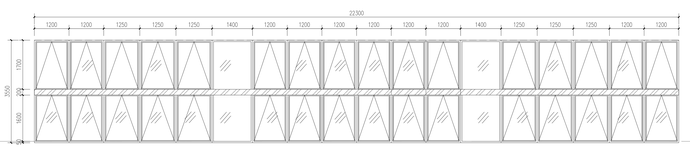

JC22335B 150 可开启外窗有效面积：29.09m²

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
川门厂审字第三级设计证书有限公司
审查意见书第二条第一项、不对自己
（标志、签名、证号、设计阶段、名称
设计施工文件不一致、内容无法查实或上传资料
编号：22001 有效期至：2024年12月31日

四川省住房和城乡建设厅监制
川建设（2022）第0号
建筑工程施工图设计文件审查合格书
项目名称：广安市广安区人民医院门诊医技住院综合楼（南区）
建设单位：广安市广安区人民医院
建筑面积：126000平方米
审查结论：合格
审查机构：四川省住房和城乡建设厅
审查日期：2022年9月
编号：GHZ2022-SG0025

中英瑞典绿新设计有限公司
CHF Architecture Design and Planning Co.,Ltd

总平编号：甲（级）：A151099021

联系电话：028-61557258

地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区创新路一段99号1栋2单元

注：1.本大样主要表示门窗洞口尺寸和开启形式，制作尺寸应根据装饰面确定，门窗尺寸以结构洞口及实际尺寸为准，生产厂家应根据现场实际测量尺寸生产及下料施工。

2.铝合金门窗用中空玻璃铝条等各种部位应采用热断型材，型材壁厚≥2.5，K=3.0，其它部位隔热条等部位必须为（断面面积≥55.4，K=3.0）。其设计、制作、安装均应有资质专业公司承担，玻璃质量及安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规程》（发改运行[2003]2116号）的有关规定。

3.铝合金门窗应采用断桥中空玻璃，玻璃厚度及配置详见各门窗表中注明，玻璃的选用应符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规程》（发改运行[2003]2116号）的有关规定。

4.门窗立面分格详见各门窗表，门窗开启扇的位置与形式，其安全应满足现行国家规范的要求。

5.铝合金门窗所用五金件、配件应为同一品牌产品，并应与门窗相匹配，其质量及性能应符合国家现行有关标准的规定。

6.门窗立面图中未注明的尺寸单位为mm，窗台高度未注明者为900mm。

7.门窗安装应牢固，预埋件的数量、位置及埋设方式应符合设计要求。

8.门窗框与墙体缝隙应采用弹性材料填塞，表面应采用密封胶密封，密封胶应与门窗框和墙体可靠粘结，不得开裂。

9.门窗工程施工应与土建工程密切配合，应按土建工程的进度及时安装门窗框和固定片，预埋件的数量、位置及埋设方式应符合设计要求。

10.门窗框与墙体缝隙应采用弹性材料填塞，表面应采用密封胶密封，密封胶应与门窗框和墙体可靠粘结，不得开裂。

11.门窗安装完成后，应对门窗的质量、观感、使用功能等进行检查，并做好记录。

12.门窗工程的施工应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）的有关规定。

13.门窗工程的施工应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）的有关规定。

14.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

15.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

16.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

17.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

18.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

19.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

20.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

21.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

22.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

23.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

24.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

25.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

26.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

27.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

28.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

29.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

30.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

31.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

32.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

33.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

34.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

35.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

36.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

37.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

38.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

39.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

40.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

41.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

42.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

43.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

44.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

45.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

46.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

47.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

48.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

49.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

50.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

51.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

52.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。

53.门窗工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定。